


# 街路樹剪定ハンドブック（第5版）正誤表

230628


本書内に誤記がありましたので、お詫びして訂正いたします。

| ページ       | 誤  | 正   |
|-----------|--|---|
| P13 図 2-1 | <p>歩道建築限界 W1.0m</p> <p>凡例</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>環境からの制約</li> <li>道路や建築からの制約</li> <li>建築限界からの制約</li> </ul> <p>強風・乾風・寒風・常風</p> <p>輻射熱</p> <p>照明灯との競合 (標準高 9.1 m)</p> <p>電力線との競合</p> <p>信号機との競合</p> <p>電柱との競合</p> <p>電話線との競合 (標準高 5.5 m)</p> <p>看板・広告との競合<br/>※道路上の占有 (H2.5m 以上 W1.0m 以下)</p> <p>車道建築限界 H4.5m</p> <p>車両制限高 (普通道路)</p> <p>歩道建築限界 H2.5m</p> <p>道路標識等との競合</p> <p>根の伸長不可域</p> <p>少ない土壌・固結土壌・狭小な植栽基盤・乾燥・養分不足等</p> <p>(第 4 種 1 級の道路の例)</p> | <p>・「歩道建築限界 W1.0m」と点線を削除</p> <p>凡例</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>環境からの制約</li> <li>道路や建築からの制約</li> <li>建築限界からの制約</li> </ul> <p>強風・乾風・寒風・常風</p> <p>輻射熱</p> <p>照明灯との競合 (標準高 9.1 m)</p> <p>電力線との競合</p> <p>信号機との競合</p> <p>電柱との競合</p> <p>電話線との競合 (標準高 5.5 m)</p> <p>看板・広告との競合<br/>※道路上の占有 (H2.5m 以上 W1.0m 以下)</p> <p>車道建築限界 4.5m</p> <p>車両制限高 (普通道路)</p> <p>歩道建築限界 H2.5m</p> <p>道路標識等との競合</p> <p>自動車との競合</p> <p>根の伸長不可域</p> <p>少ない土壌・固結土壌・狭小な植栽基盤・乾燥・養分不足等</p> |

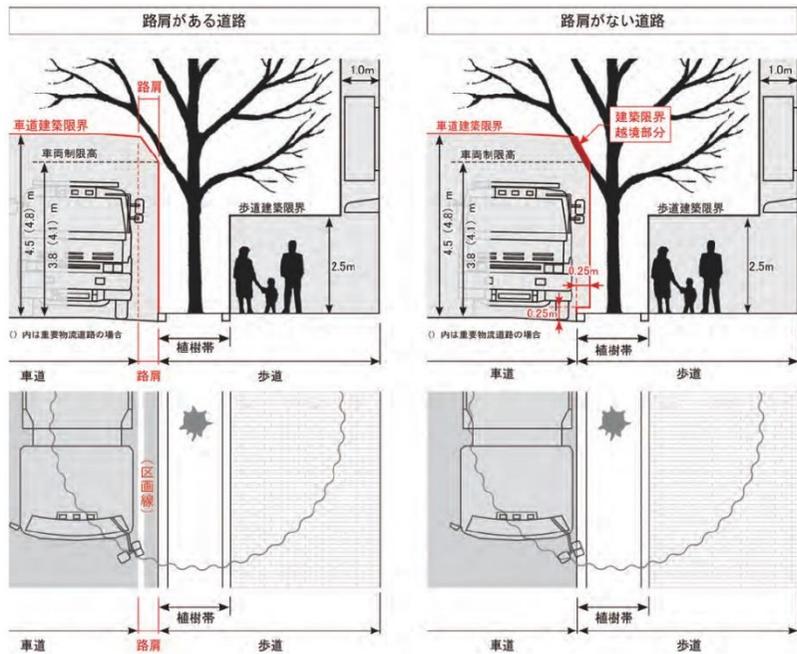

(路肩がある道路・路肩がない道路 共に)

- ・「歩道建築限界」2.5m以上のグレー部分と「←→1.0m」を削除
- ・右上に「官民境界」を追記

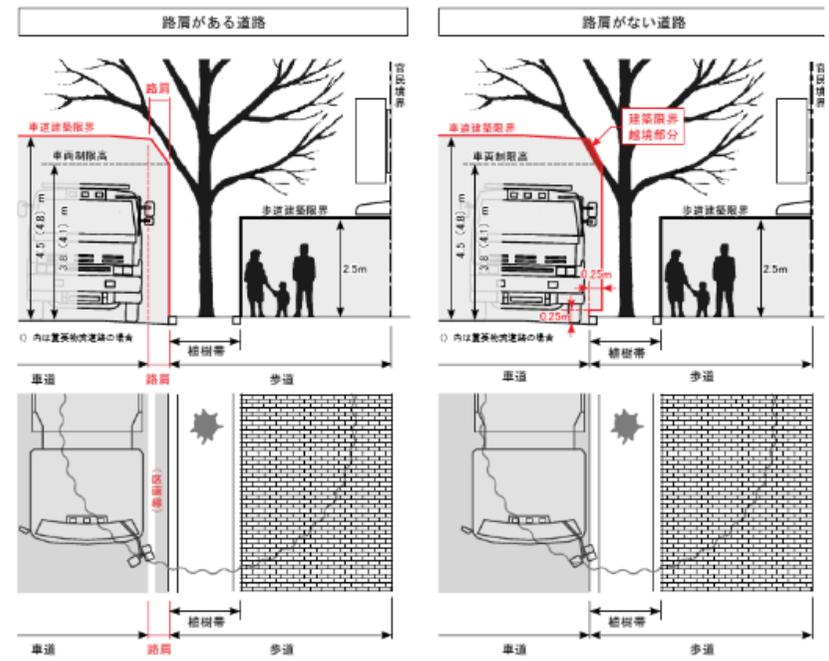


P18 図 2-5

(他の樹種も  
同様)



- ・「歩道建築限界 ←→1m」を削除、
- ・歩道建築限界 2.5m以上のグレー部分と「←→空間」を削除
- ・右上に「官民境界」を追記
- ・「官民境界」を実線から破線に変更

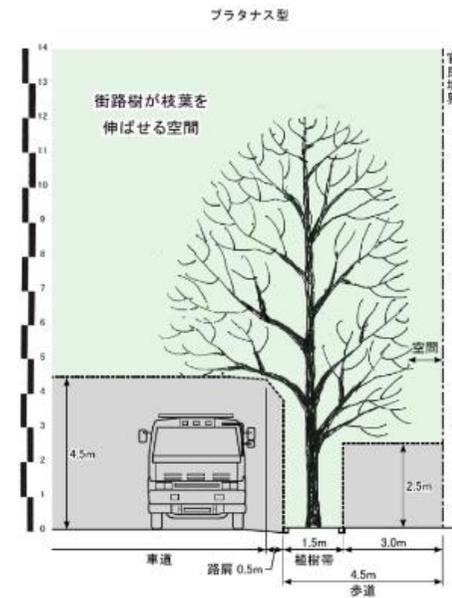

| ページ        | 誤                  | 正                  |
|------------|--------------------|--------------------|
| P24 下から4行目 | ①枝葉の密度を揃える         | ③枝葉の密度を揃える         |
| P28 8行目    | ②主枝                | ①主枝                |
| 10行目       | ③副主枝               | ②副主枝               |
| 12行目       | ④側枝                | ③側枝                |
| 19行目       | (1)枝の年令による呼称       | (2)枝の年令による呼称       |
| 22行目       | ⑤古枝                | ①古枝                |
| 24行目       | ⑥前年枝               | ②前年枝               |
| 25行目       | ⑦当年枝               | ③当年枝               |
| 27行目       | (1)芽の呼称            | (3)芽の呼称            |
| 31行目       | ⑧定芽                | ①定芽                |
| 33行目       | ⑨不定芽               | ②不定芽               |
| 35行目       | ⑩休眠芽               | ③休眠芽               |
| P29 2行目    | ⑪潜伏芽               | ④潜伏芽               |
| P32 1行目    | (1)剪定時期に関する用語      | (2)剪定時期に関する用語      |
| 6行目        | ⑧冬期(冬季)剪定          | ①冬期(冬季)剪定          |
| 12行目       | ⑨夏期(夏季)剪定          | ②夏期(夏季)剪定          |
| 16行目       | (1)剪定管理の仕組みに関する用語  | (3)剪定管理の仕組みに関する用語  |
| 19行目       | ⑩定期剪定              | ①定期剪定              |
| 23行目       | ⑪不定期剪定             | ②不定期剪定             |
| P33 1行目    | (1)剪定に関して積算で使用する用語 | (4)剪定に関して積算で使用する用語 |
| P40 1行目    | 1)基本的な剪定方法         | 3)基本的な剪定方法         |
| P45 1行目    | 2)樹齢に応じた剪定         | 4)樹齢に応じた剪定         |
| 7行目        | ④壮木の剪定             | ①壮木の剪定             |
| 15行目       | ⑤成木の剪定             | ②成木の剪定             |
| 21行目       | ⑥老木の剪定             | ③老木の剪定             |
| P46 1行目    | 1)剪定を行う際の          | 5)剪定を行う際の          |
| P50 1行目    | 2)特殊な剪定            | 6)特殊な剪定            |
| 9行目        | ⑦コブ仕立              | ①コブ仕立              |
| 21行目       | ⑧高垣仕立              | ②高垣仕立              |
| P51 1行目    | ⑨玉散らし              | ③玉散らし              |
| 5行目        | ⑩樹形強調型仕上           | ④樹形強調型仕上           |
| P52 1行目    | (1)樹形再生            | (2)樹形再生            |
| P52 4行目    | ⑪主枝あるいは            | ① 主枝あるいは           |
| 5行目        | ⑫切口から              | ② 切口から             |
| 6行目        | ⑬さらに主となる           | ③ さらに主となる          |
| P53 1行目    | (1)コブの切除と再生        | (3)コブの切除と再生        |

|          |               |               |
|----------|---------------|---------------|
| P56 1行目  | 1) 不適期剪定の悪影響  | 3) 不適期剪定の悪影響  |
| P59 表    | 樹形タイプ区分 - 円錐形 | 樹形タイプ区分 - 円錐形 |
| P122 1行目 | 街路樹の生長        | 街路樹の成長        |